



Controllo massima
temperatura fumi
Temperature fume
controller

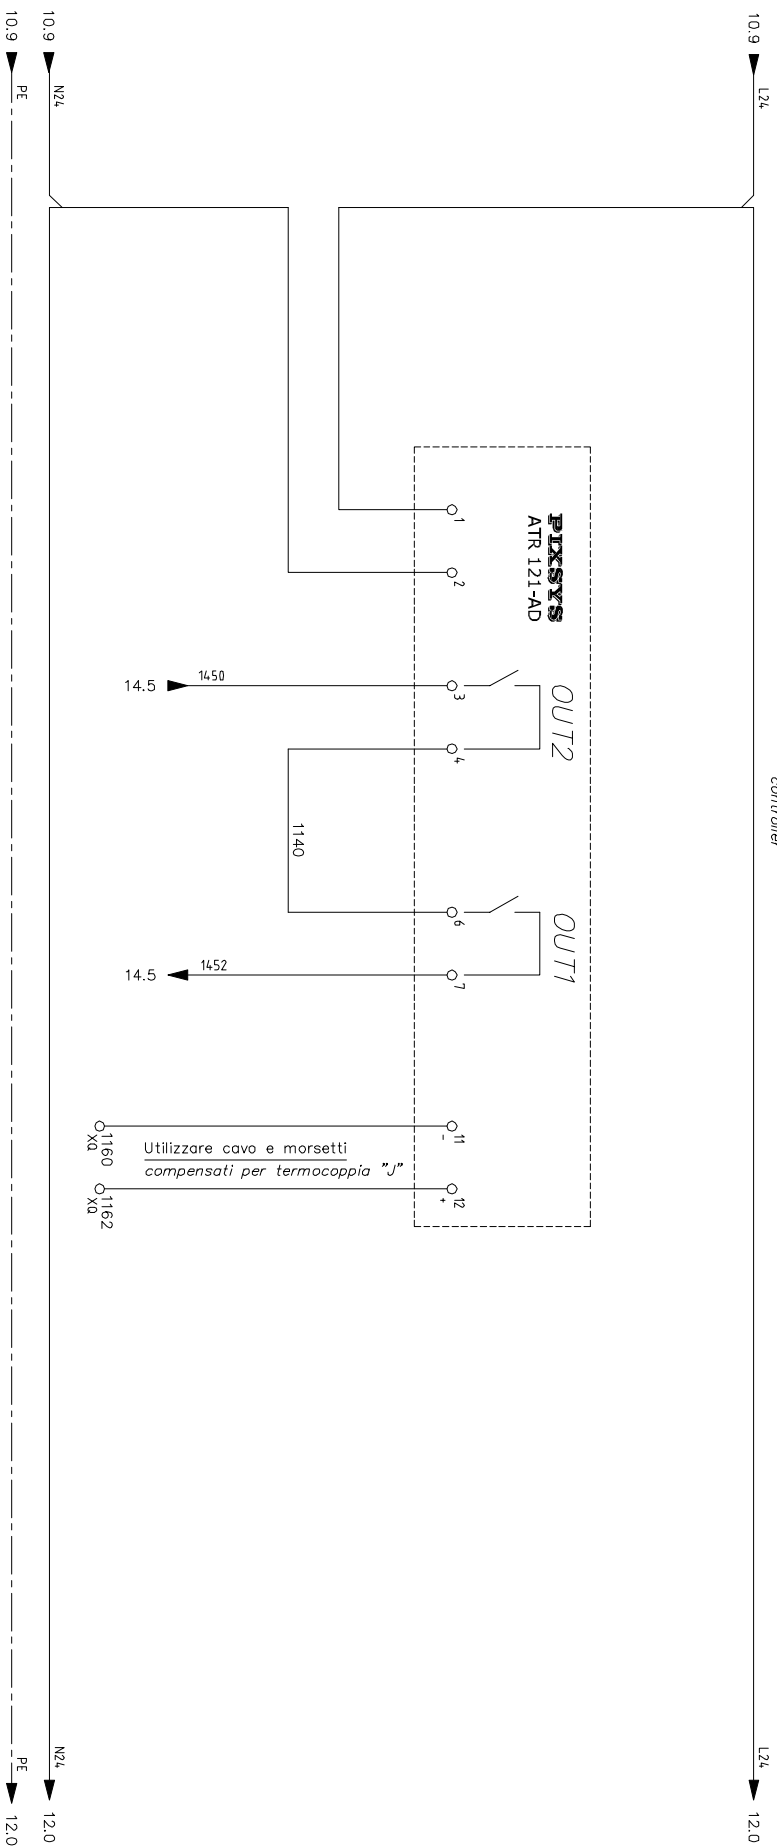

Termocoppia
tipo J
Fus
thermocouple J

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LB	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : OCFV02-3G	L.C.Z. srl Parma ITALY	L.C.Z. -Parma- CFH600	OCFV02-3G	S303	FG 11 FS 12
0										Controllo temperatura fumi Temperature fume controller			

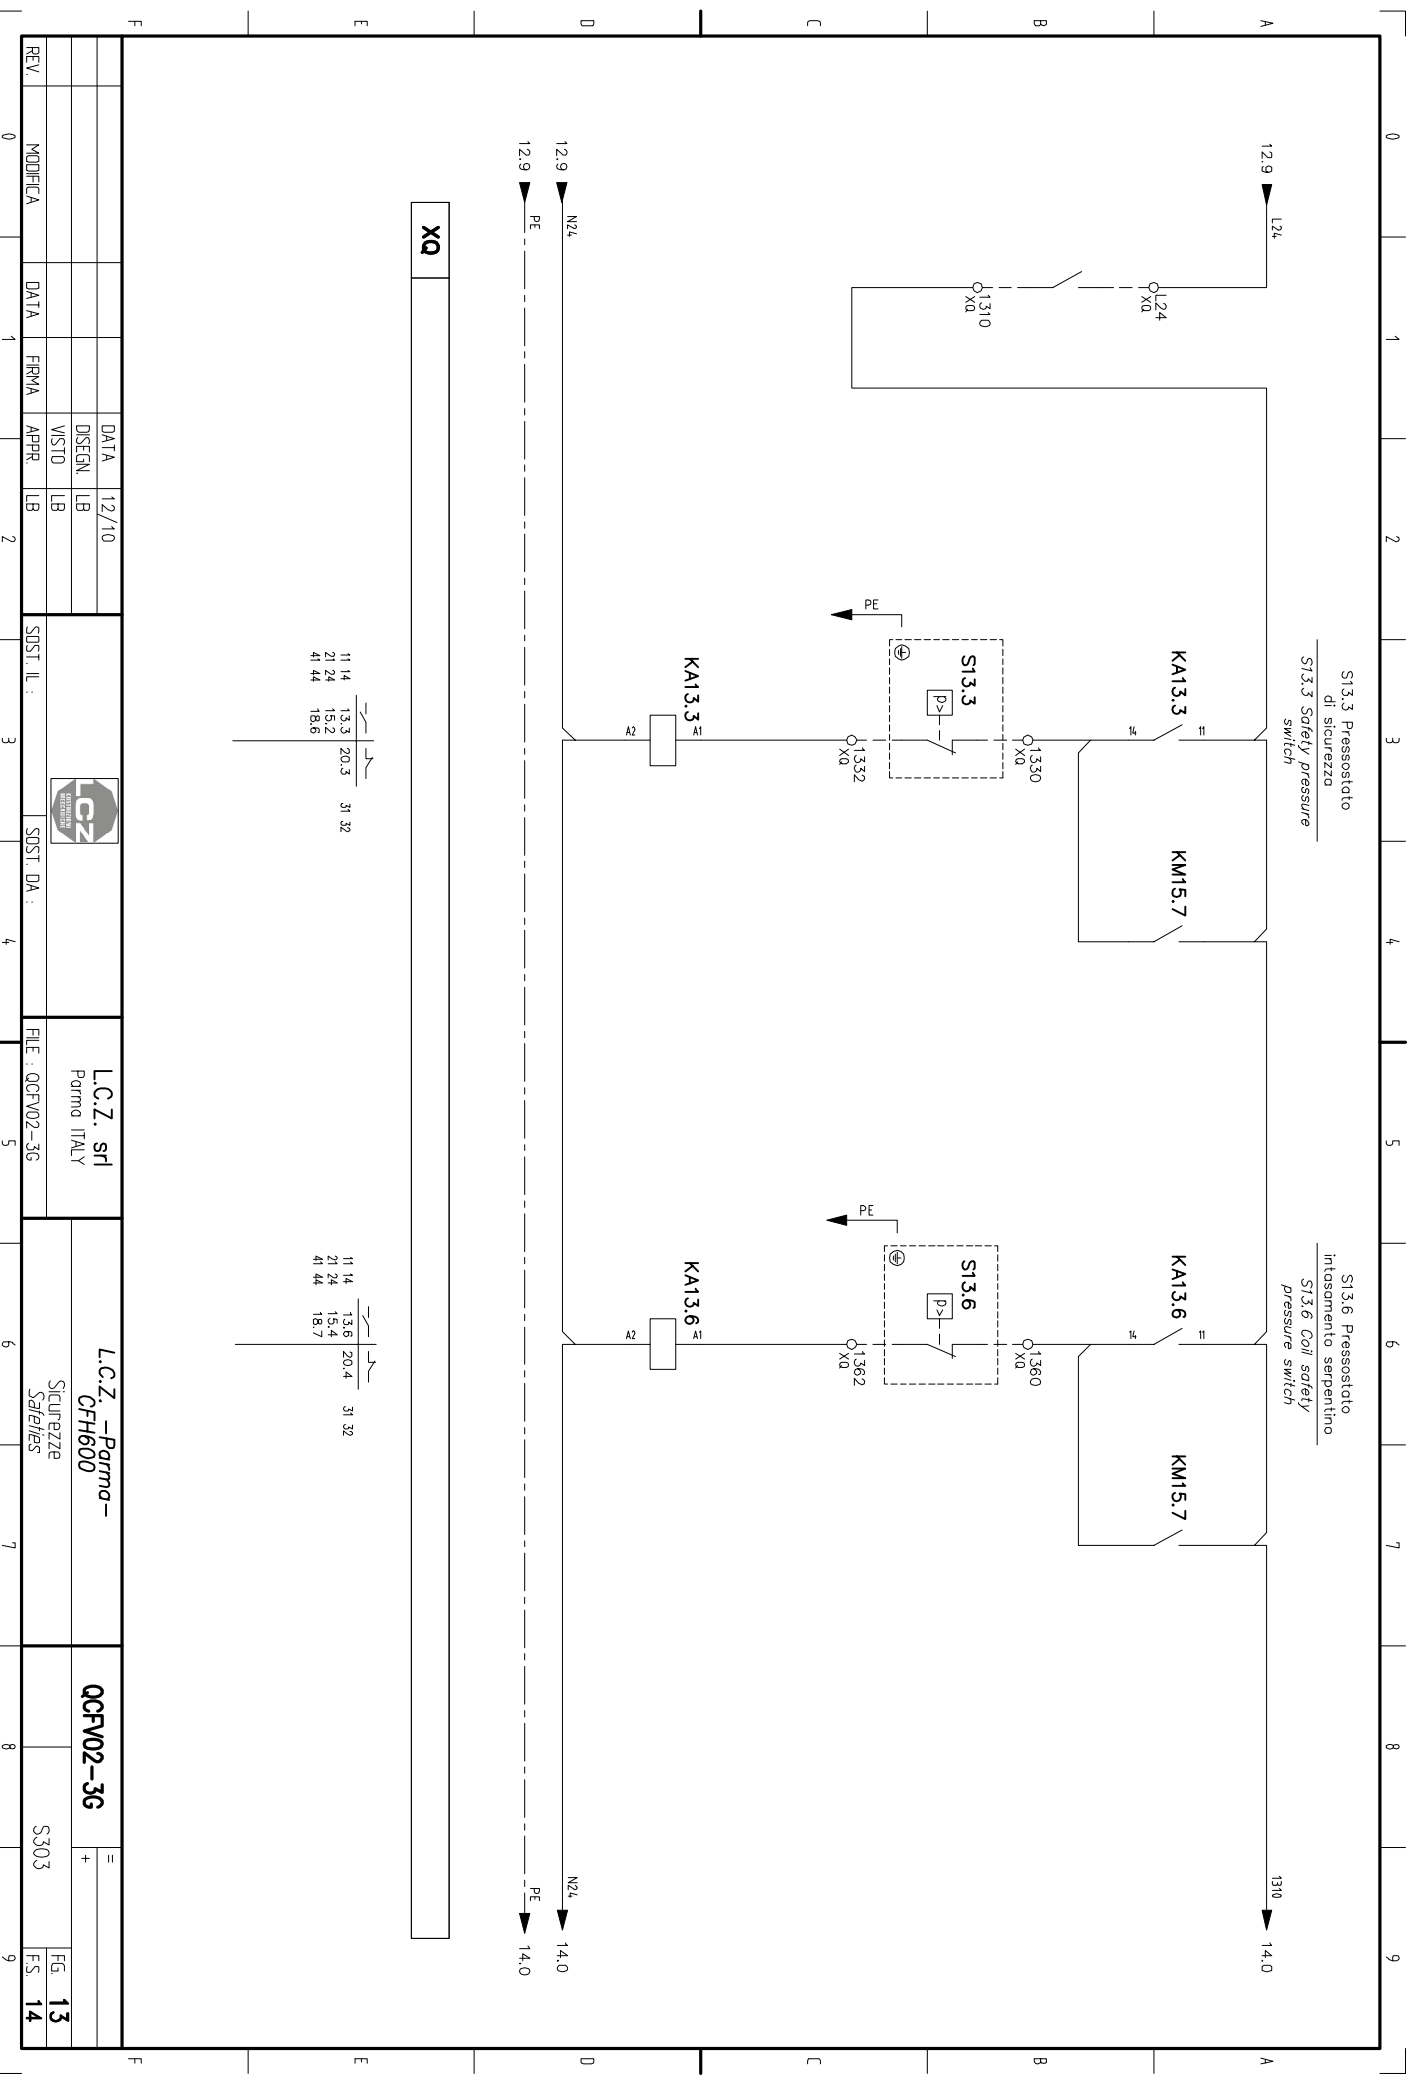

11 14	13 3	20 4	31 32
21 24	15 4		
41 44	18 7		

11 14	13 6	20 4	31 32
21 24	15 4		
41 44	18 7		


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LB	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : OCFV02-3G	L.C.Z. srl Parma ITALY	L.C.Z. -Parma- CFH600	Scienze Salaries	OCFV02-3G	S303	FG 13	F.S. 14
0															
		12/10													
			DISEGN.		LB										
			VISTO		LB										



L.C.Z. -Parma-
CFH600


OCFV02-3G

FG 13
F.S. 14

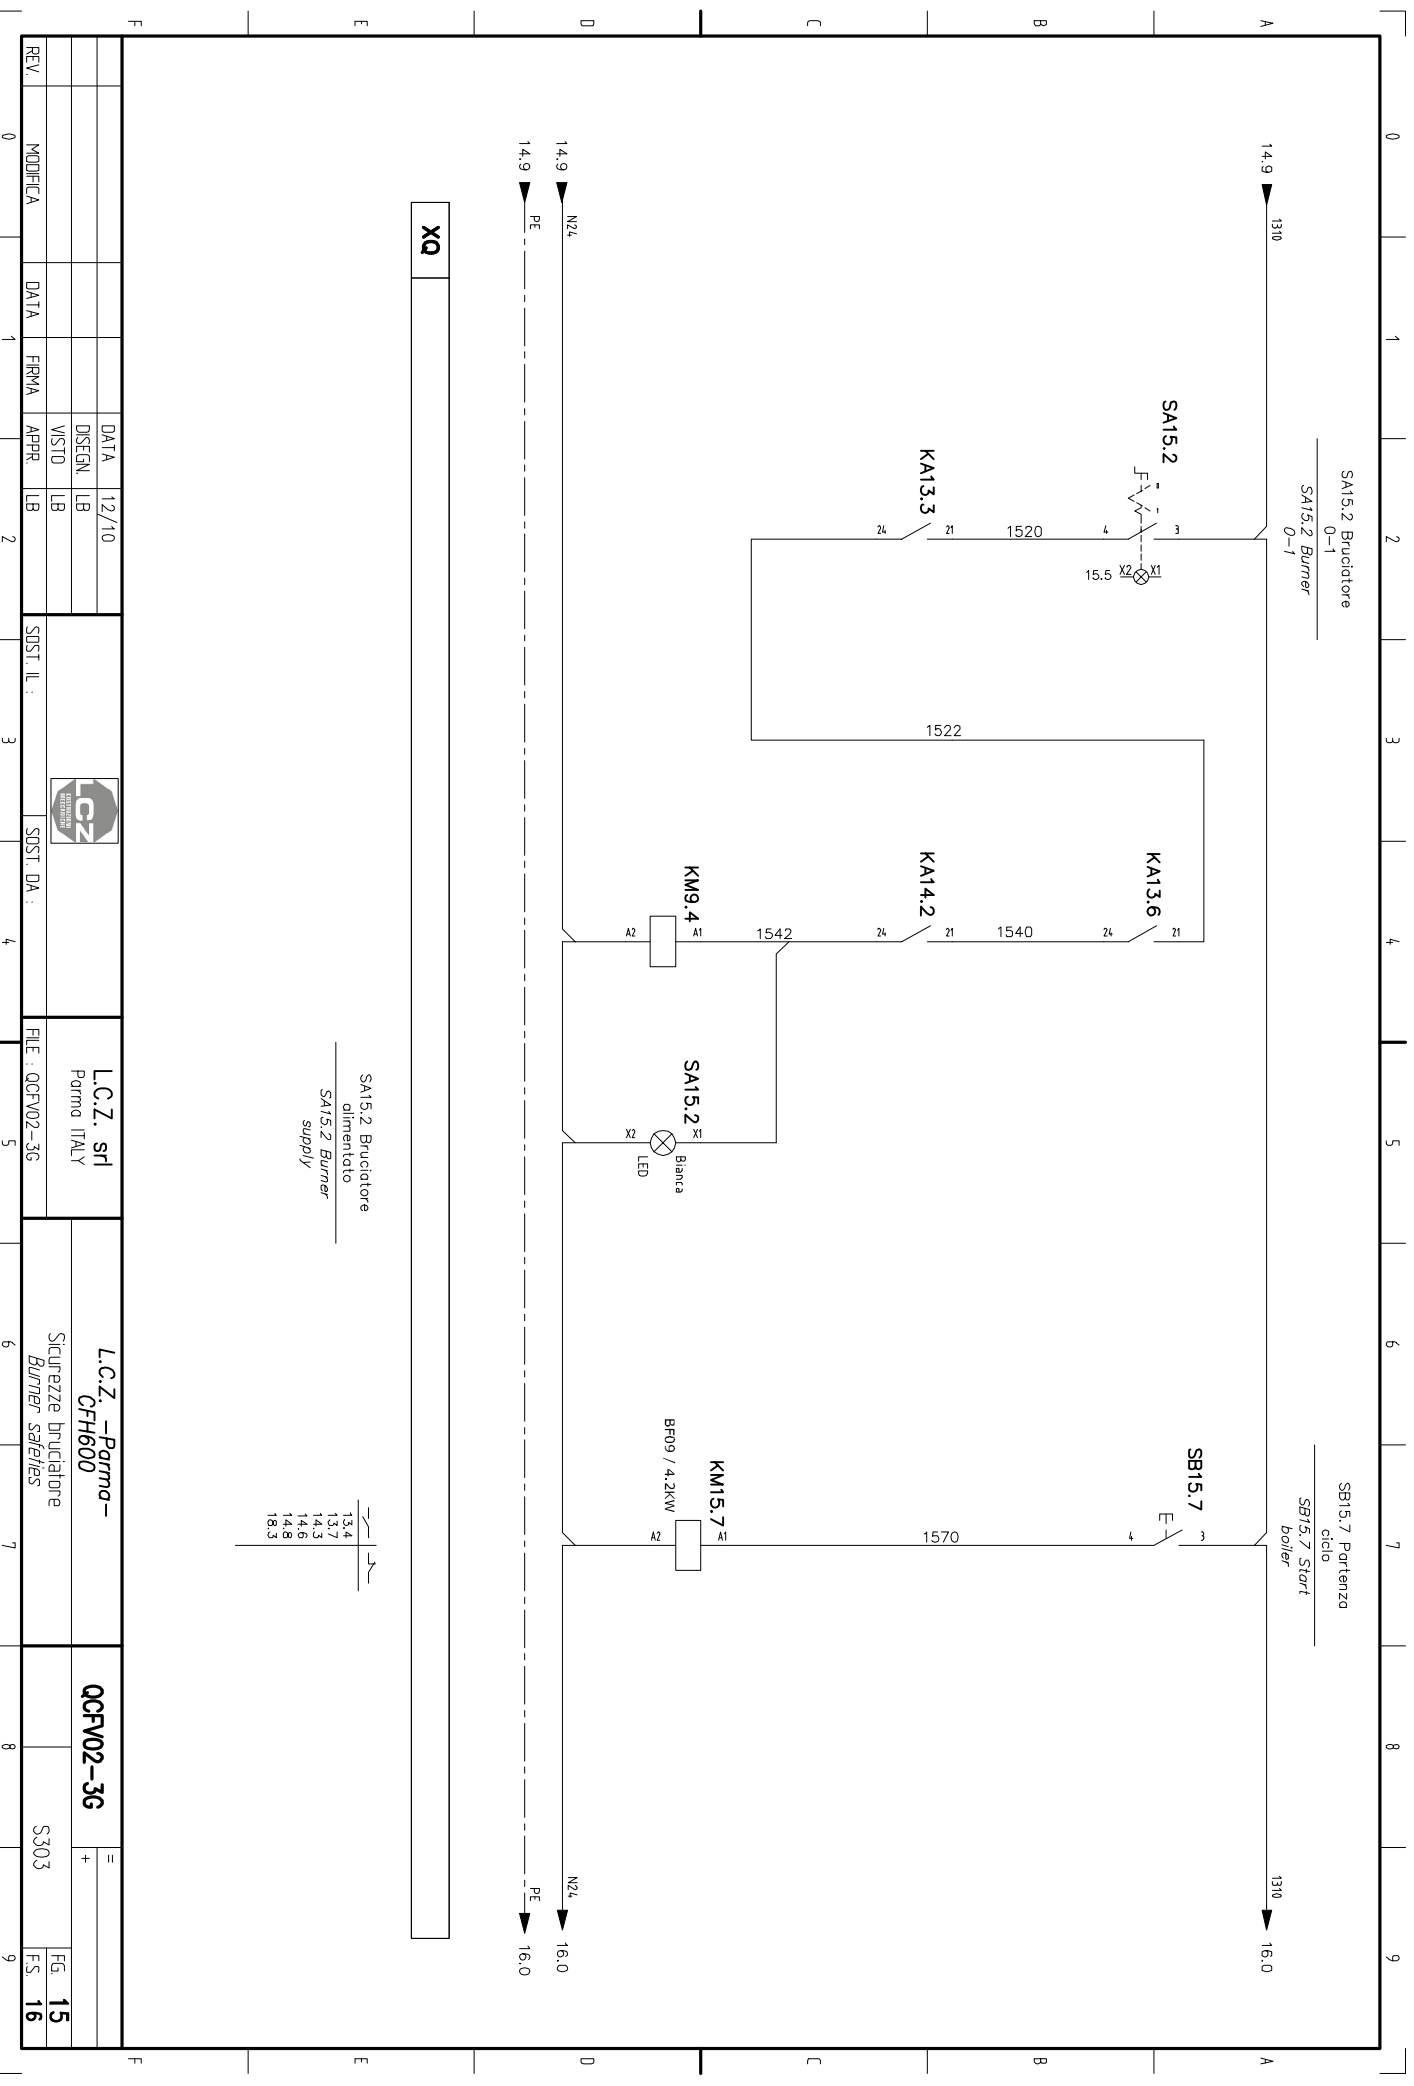

XQ

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LB	DATA	12/10	DESIGN	LB	VISTO	LB	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE :	OCFV02-3G	L.C.Z. srl Parma ITALY	L.C.Z. -Parma- CFH600	CFH600	OCFV02-3G	S303	FG 15	F.S. 16
0																	15	16				

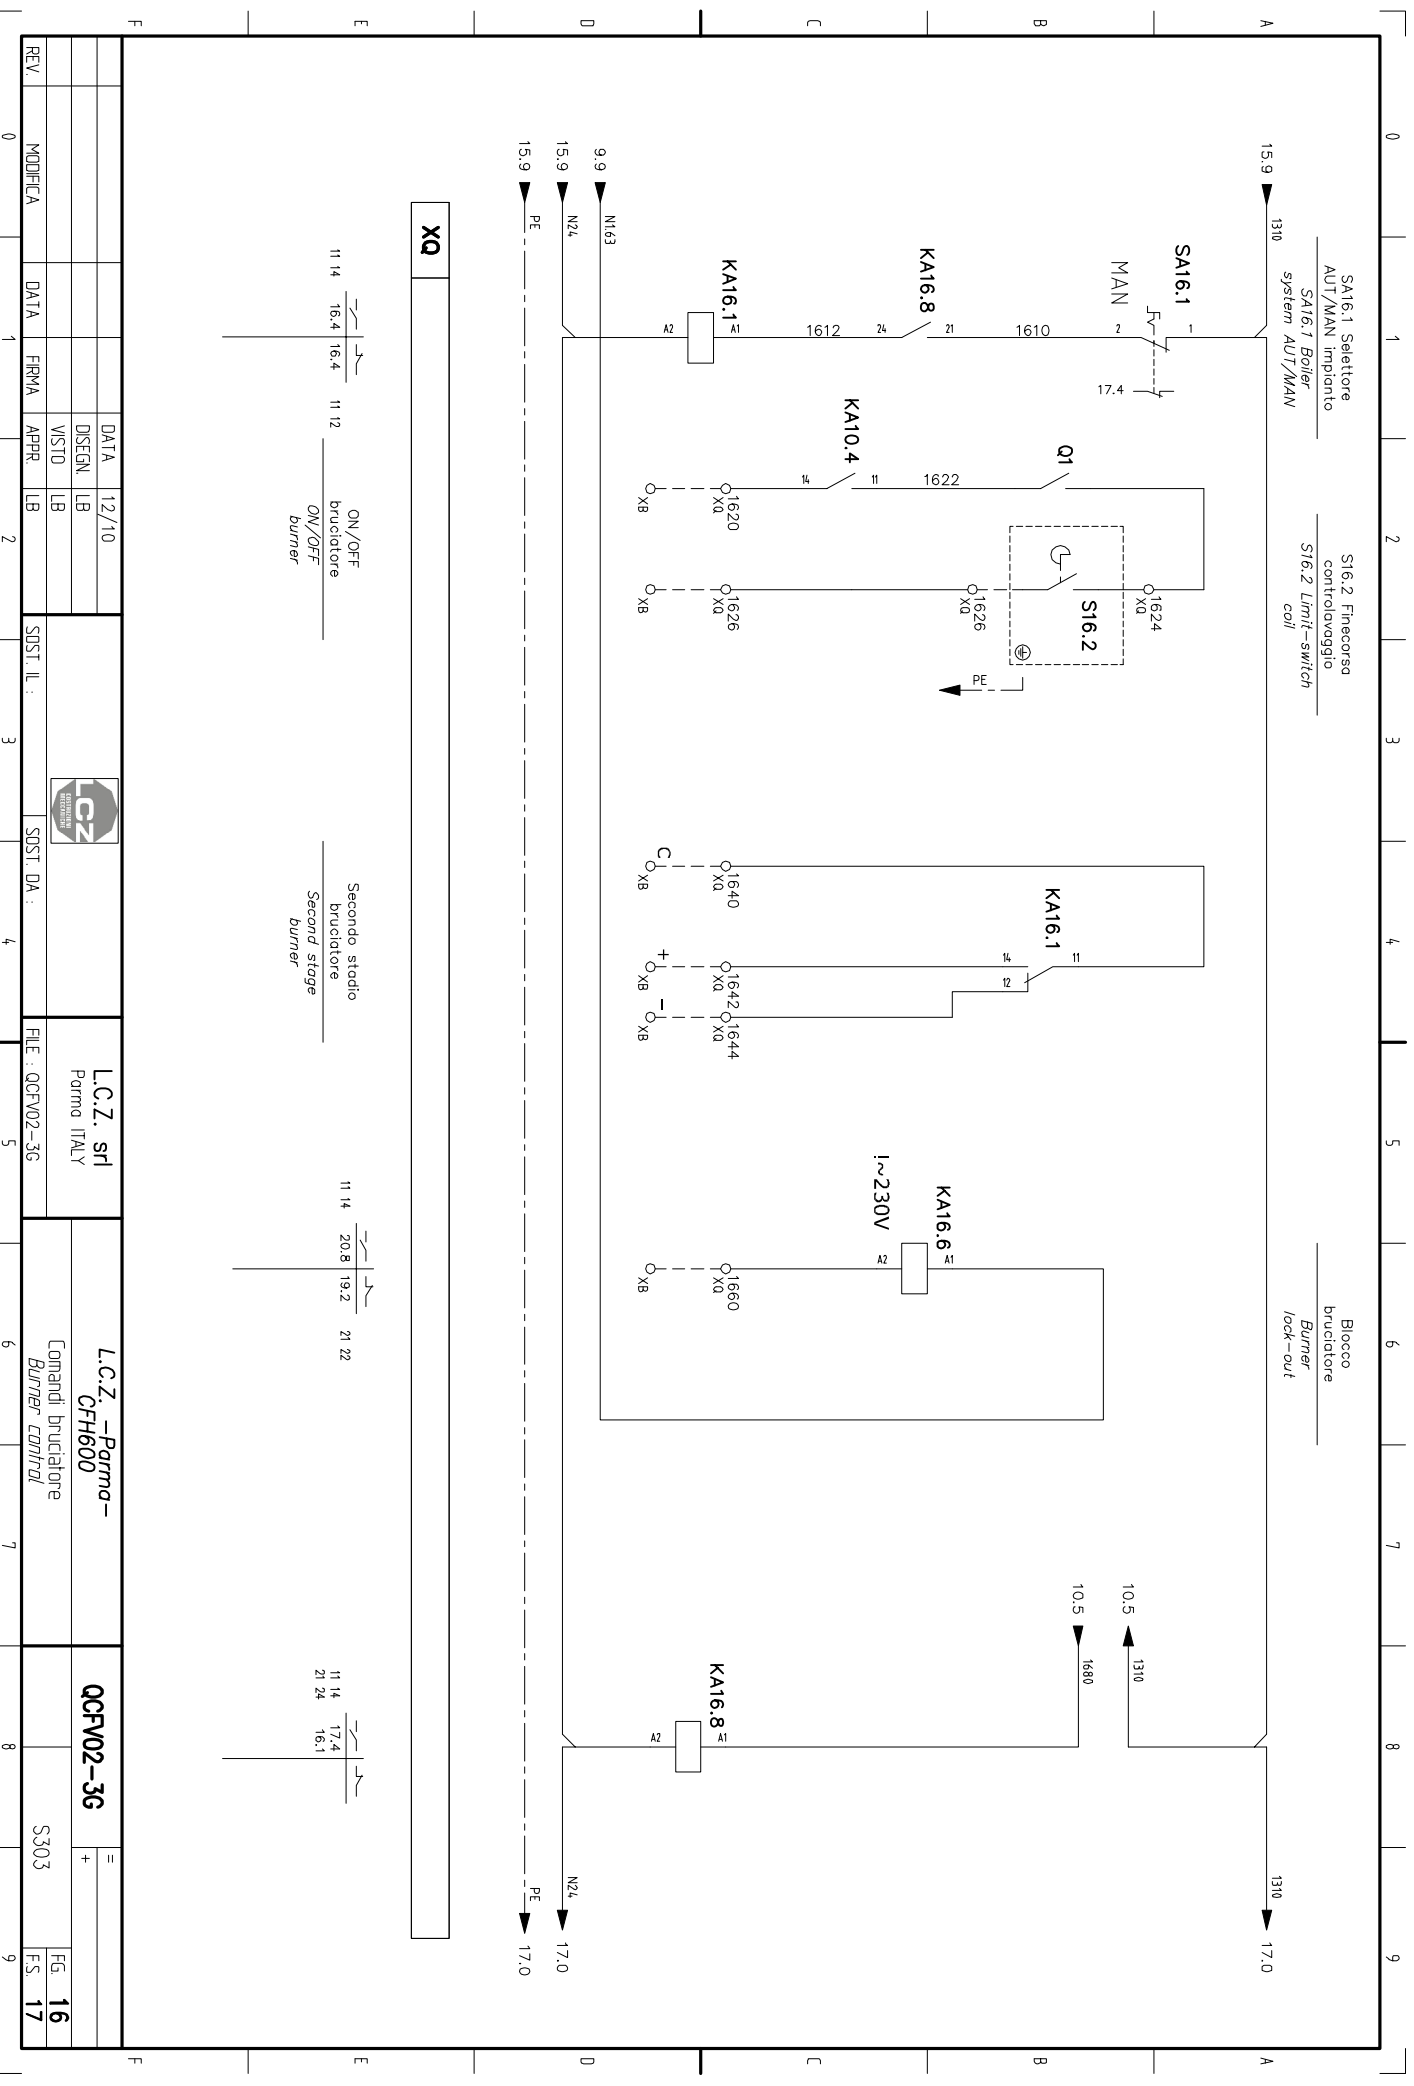

SA16.1 Selezione
AUT/MAN impianto
SA16.1 Boiler
system AUT/MAN

S16.2 Finecorsa
controlloavvio
S16.2 Limit-switch
coil

Blocco
bruciatore
Burner
lock-out

ON/OFF
bruciatore
ON/OFF
burner

Secondo stadio
bruciatore
Second stage
burner

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LB	DATA	12/10	DISEGN.	LB	VISTO	LB	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : OCFV02-3G	L.C.Z. srl Parma ITALY	L.C.Z. -Parma- CFH600	Comandi bruciatore Burner control	OCFV02-3G	S303	FG 16	FS 17
------	----------	------	-------	-------	----	------	-------	---------	----	-------	----	------------	------------	------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------	------	-------	-------

